
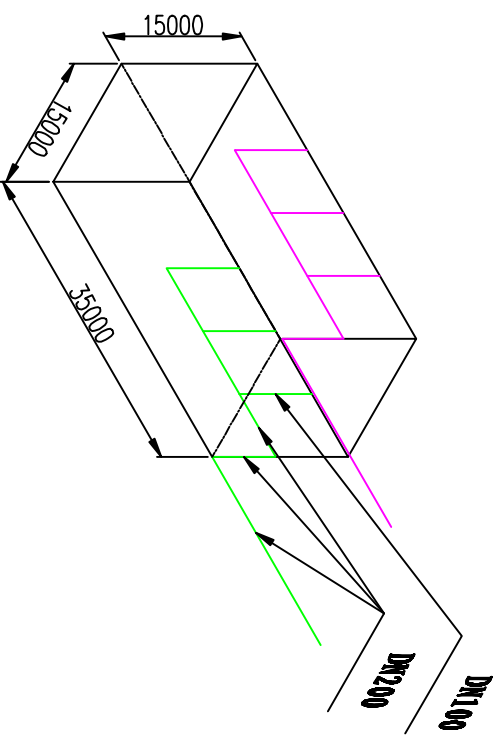


磨煤厂房及带滤机厂房雨水管道图

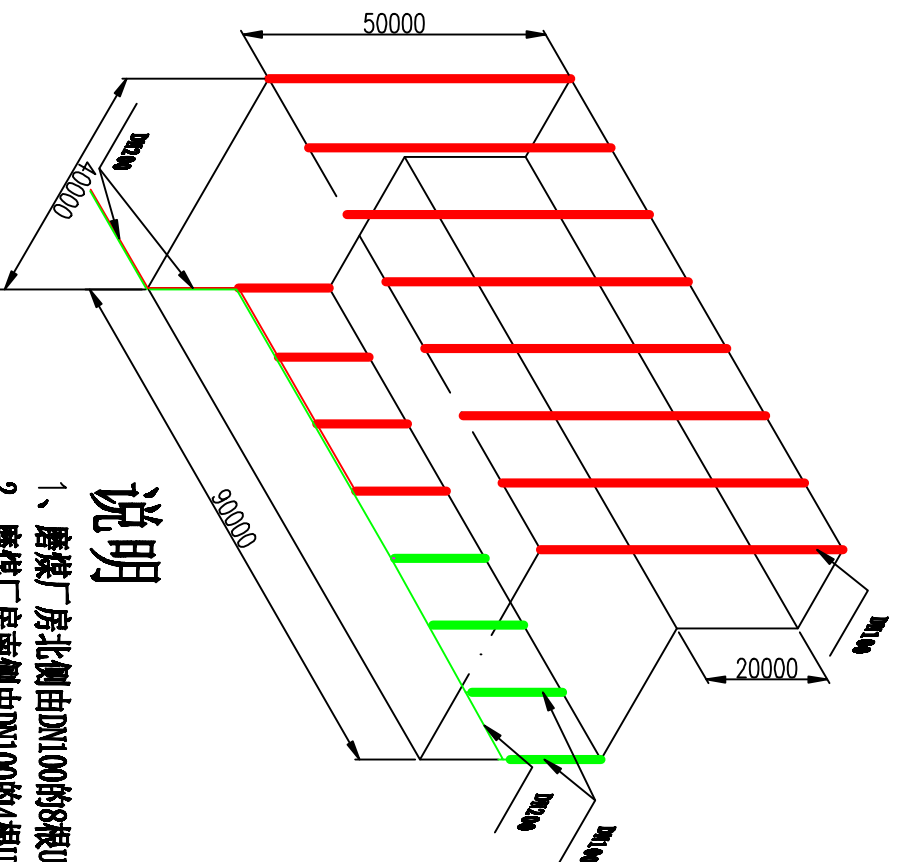

说明

- 1、磨煤厂房北侧由DN100的8根UPVC竖管组成。
- 2、磨煤厂房南侧由DN100的4根UPVC竖管及DN200的横竖总管组成一组，共两组。
- 3、带滤机厂房南北分别由DN100的3根UPVC竖管及DN200的横竖总管组成。
- 4、UPVC管采用埋地硬聚氯乙烯管，环刚度SN8的平管，其中DN100的UPVC管约600米，DN200的UPVC管约350米。

磨煤厂房

带滤机厂房